


Z 11 AS

Einbau-Anleitung · Installation Instruction · Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio · Привод обратной промывки

- Ⓓ 9. Ersatzteile
- ⒼⒷ 9. Replacement parts
- Ⓕ 9. Pièces de rechange
- Ⓔ 9. Pezzi di ricambio
- Ⓡ 9. Запасные части

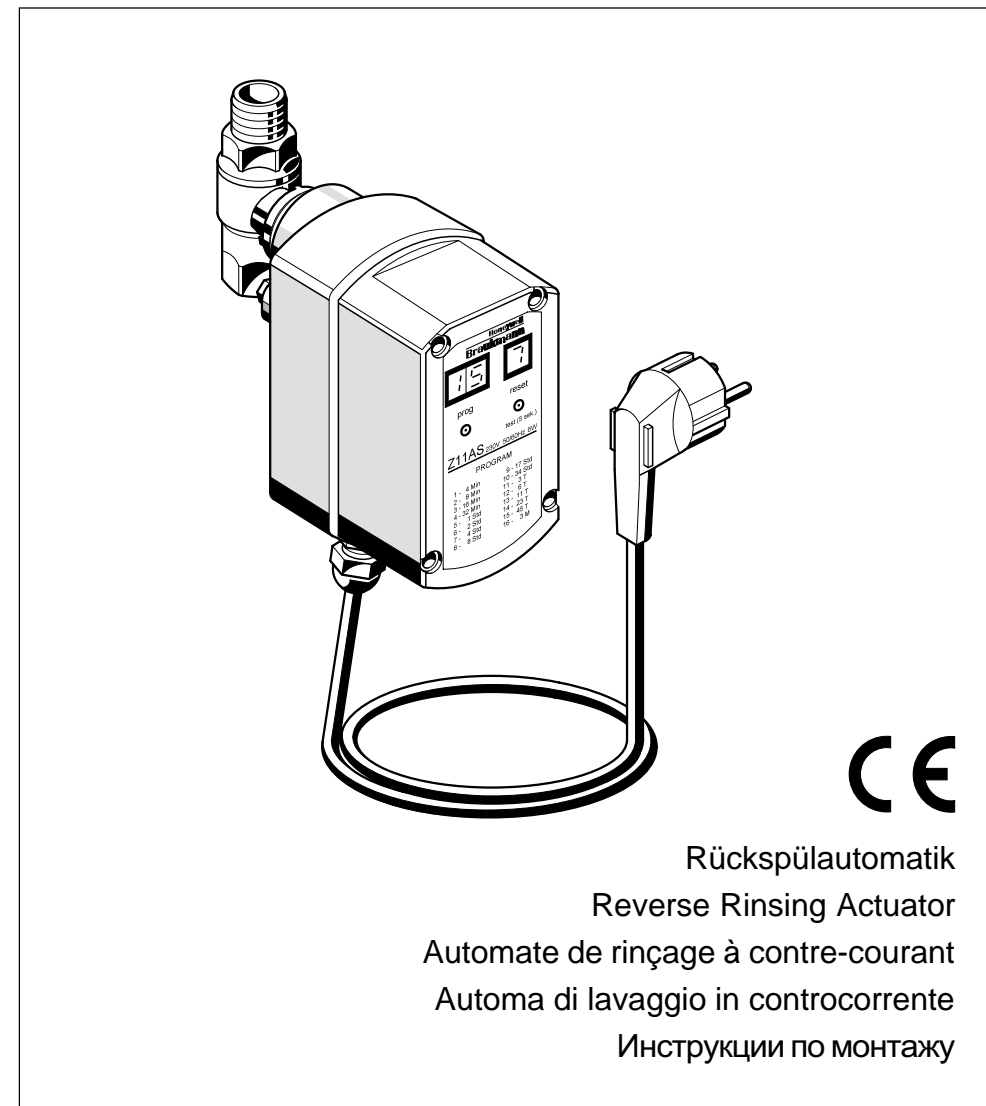


KH 11 AS - 1/2
KH 11 AS-1



- Ⓓ 10. Zubehör
- ⒼⒷ 10. Accessories
- Ⓕ 10. Accessoires
- Ⓔ 10. Accessori
- Ⓡ 10. Дополнительные принадлежности

- Ⓓ Differenzdruckschalter
- ⒼⒷ Differential pressure switch
- Ⓕ Contacteur à pression différentielle
- Ⓔ Contattore di pressione differenziale
- Ⓡ Реле перепада давления

DDS 76-1/2 F 76-1/2" + 3/4
DDS 76-1 F 76-1" + 1 1/4"
F 76-F, DN 65-100
DDS 76-1 1/2 F 76-1 1/2" + 2"



CE

Rückspülautomatik
Reverse Rinsing Actuator
Automate de rinçage à contre-courant
Automa di lavaggio in controcorrente
Инструкции по монтажу

Inhaltsübersicht	Seite
(D)	
1. Einbau	2
2. Montage	2
3. Rückspülwasserabführung	2
4. Batterien/Sicherung einsetzen	2
5. Einstellen des Rückspülintervalls	2
6. Zusatzfunktionen	3
7. Sicherheitshinweise	3
8. Technische Daten	3
9. Ersatzteile	12
10. Zubehör	12

Index	Page
(GB)	
1. Installation	4
2. Assembly	4
3. Reverse Rinsing Water Drainage	4
4. Fitting Batteries and Fuses	4
5. Setting of the reverse Rinsing Interval	4
6. Additional Functions	5
7. Safety Guidelines	5
8. Technical Data	5
9. Replacement parts	12
10. Accessories	12

Index	Page
(F)	
1. Installation	6
2. Montage	6
3. Evacuation de l'eau de rinçage à contre-courant	6
4. Installation des piles/fusibles	6
5. Setting of the reverse Rinsing Interval	6
6. Règlage de la fréquence de rincages à contre-courant	7
7. Fonctions supplémentaires	7
8. Specifications techniques	7
9. Pièces de rechange	12
10. Accessoires	12

Indice	Pagina
(I)	
1. Installazioni	8
2. Montaggio	8
3. Scarico dell'acqua di cicolazione inversa	8
4. Installazione delle pile	8
5. Regolazione degli intervalli di lavaggio in contro-corrente	8
6. Funzioni suppletive	9
7. Indicazioni di sicurezza	9
8. Dati tecnici	9
9. Pezzi di ricambio	12
10. Accessori	12

Оглавление	
(R)	
1. Монтаж	10
2. Сборка	10
3. Отвод воды обратной промывки	10
4. Установка батарей и плавких предохранителей	10
5. Задание периодичности обратной промывки	10
6. Дополнительные функции	11
7. Меры безопасности	11
8. Технические данные	11
9. Запасные части	12
10. Дополнительные принадлежности	12

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Sicherung 800 mA / F
Fuse 800 mA / F
Fusibile 800 mA / F
Предохранитель на 800 мА/Ф]

5.1

Serialmäßig ist ein Rückspülintervall von 45 Tagen eingestellt.
A reverse rinsing interval of 45 days is set during manufacture.
Le réglage standard de la fréquence est de 45 jours.
La regolazione standard in fabbrica dell'intervallo è di 45 giorni.
При выпуске с завода-изготовителя периодичность обратной промывки отрегулирована на 45 дней]

Program	Flow rate	Program
1 - 4 min	10 - 17 h	
2 - 8 min	10 - 30 h	
3 - 16 min	11 - 3 d	
4 - 32 min	12 - 20 d	
5 - 1 h	13 - 31 d	
6 - 2 h	14 - 20 d	
7 - 4 h	15 - 45 d	
8 - 8 h	16 - 200 h	

5.2

Position indicator
blue = valve closed
red = valve open
Indication de position
bleu = vanne fermée
rouge = vanne ouverte
Indicazione della posizione
blu = valvola chiusa
rosso = valvola aperta
Указатель положения
синий - клапан закрыт
красный - клапан открыт]

Positionsanzeige
blau = Ventil geschlossen
rot = Ventil offen

6.1a)

b)

U=5,4 V
I= 10mA
GND

6.2

6.3


1. Einbau

Beim Einbau sind die örtlichen Vorschriften, sowie allgemeine Richtlinien und die Einbau-Anleitung zu beachten. Der Einbauort muß frostsicher und gut zugänglich sein.

2. Montage

2.1 Absperrventile **1** und **2** schließen.

2.2 Kugelhahn öffnen

 Für geeigneten Wasserabfluß oder Auffanggefäß sorgen.

2.3 Filteranschluß 1/2"- 1/4" (1 1/2" und 2" ab 1995)

- Kugelhahn **3** am Filter abschrauben (dabei mit Gabelschlüssel SW 24 gegenhalten)

- Z 11 AS mit vorhandenem Dichtring einschrauben

- Vorhandenen Ablaufanschluß oder vorhandene Schlauchtülle an Z 11 AS eindrehen

2.4 Filteranschluß 1 1/2 " und 2" (bis 1995)

- Kugelhahn **3** am Filter abschrauben (dabei mit Gabelschlüssel SW 24 gegenhalten)

- Kugelhahn der Z 11 AS durch Andrücken um 180° verdrehen, so daß das Innengewinde in Richtung Filter zeigt

- Z 11 AS mit vorhandenem Dichtring einschrauben.


2.5 Flanschfilter DN 65 - 100

- Kugelhahn **3** am Filter abschrauben

- Kugelhahn der Z 11 AS mit geeignetem Dichtmittel neu eindichten (z.B. mit Hanf)

- Vorhandenen Ablaufanschluß an Z 11 AS eindrehen.


2.6 Netzstecker einstecken

 Nach dem Einstecken des Netzsteckers wird ein Rückspülvorgang ausgelöst.

3. Rückspülwasserabführung

3.1 Direkter Anschluß


Ablaufleitungen sind nach DIN 1988 auszulegen.

 Leitungsquerschnitt A unbedingt einhalten, da es sonst zum Überlaufen der Ablaufleitung kommen kann.

Filter-Größe	Leitungsquerschnitt A*	Übergangsstück B	Rückspülmenge in Liter**	C mm
1/2" + 3/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 12	300
1" + 1 1/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 15	300
1 1/2" + 2"	DN 70	DN 50/70	ca. 18	300
65-100	DN 100	DN 40/100	ca. 150	400

* alle erforderlichen Rohre und Siphon (3 Bögen 90°)


** bei 4 bar Betriebsdruck und 25 s Rückspüldauer

 Bei Verwendung unseres Ablaufanschlußes ist der nach DIN 1988 geforderte freie Auslauf von 20 mm integriert.

3.2 Ablauf in vorhandenen Bodenabfluß

4. Batterien/Sicherung einsetzen

Die Batterien sorgen bei einem Stromausfall während der Rückspülung für das ordnungsgemäße Schließen des Kugelhahns.

 Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4.1 Netzstecker ziehen


4.2 Gehäuseschrauben lösen und Geräte- deckel abnehmen

4.3 Batterien einsetzen


(4 Mignon-Batterien 1,5 V, LR 6 Alkali-Mangan)

4.4 Sicherungen bei Bedarf wechseln

4.5 Montage in umgekehrter Reihenfolge.

 Bei eingelegten Batterien Netzstecker nicht über längere Zeit aus der Steckdose ziehen.

5. Einstellen des Rückspülintervalls


 Nach DIN 1988 muß spätestens alle 2 Monate eine Rückspülung durchgeführt werden. Die Rückspülintervalle sind vom Verschmutzungsgrad des Wassers abhängig.

Serienmäßig ist ein Rückspülintervall von 45 Tagen eingestellt.

Einstellen anderer Intervalle

- Gewünschtes Intervall in Tabelle **1** auf Gehäuseaufdruck auswählen

- Programm-Taste **2** solange betätigen, bis im Display **3** das gewählte Programm erscheint.

 Display **5** zeigt die Anzahl der durchgeführten Rückspülungen. Ein Rückstellen des Zähler erfolgt durch kurzes Betätigen der Reset-Taste **4**.

Serviceanzeigen

Bei gleichzeitigem Drücken der Programm-Taste **2** und der Reset-Taste **4** (5 s gedrückt halten) wird im Display **3** die verbleibende Zeit bis zum nächsten programmgesteuerten Rückspülen angezeigt und im Display **5** die dazugehörige Zeiteinheit.

(0= Minuten, 1= Stungen, 2= Tage). Nach einem Stromausfall wird bei Wiedereinsetzen des Netzstroms automatisch ein Rückspülvorgang ausgelöst. Das eingestellte Zeitprogramm und der Zählerstand bleiben erhalten. Durch Drücken der Reset-Taste **4** kann der Zähler **5** auf 0 gesetzt werden.

Manuelles Auslösen einer Rückspülung

Reset - Taste **4** 5 Sekunden gedrückt halten.

Manuelle Rückspülung bei Stromausfall:

Gehäuse gegen Kugelventil in Richtung Filter drücken, gleichzeitig von der anderen Seite am Kugelventil gegenhalten und Gehäuse um 90° drehen. Nach ca. 15 Sekunden wieder in Ausgangsstellung drehen.

6. Zusatzfunktionen

6.1 Fernschaltung

Die Z 11 AS läßt sich fernauslösen durch

a) einen potentialfreien Umschaltkreis (z.B. Honeywell Centra Bürkle Typ REL 2)


b) über einen Open-Collector-Ausgang Die Mindesthaltezeit beträgt in beiden Fällen 1 Sekunde. Die Rückspülung erfolgt erst, nachdem die Eingänge START und U+ wieder getrennt wurden.

6.2 Fernüberwachung

Zur Fernüberwachung der Auf-Zu-Stellung des Kugelventils empfehlen wir die Installation eines Gerätes der Zentralen Leittechnik mit 0...10 V = Eingang. Der max. Strom beträgt 10 mA. Bei anliegender Netzspannung bedeutet ein Istwert kleiner 0,5 V, daß das Kugelventil offen ist. Bei einem Wert zwischen 5 V und 6 V ist das Kugelventil geschlossen.

6.3 Differenzdruckschalter

Die Rückspülfunktion läßt sich mit dem Differenzdruckschalter DDS 76 mit potentialfreiem Mikroschalter bedarfsabhängig auslösen. Wir empfehlen eine Einstellung auf 1 bar Differenzdruck. Die Auslösung der Rückspülfunktion erfolgt erst, nachdem die Eingänge START und U+ wieder getrennt wurden, d.h. nach Abfallen des Differenzdruckes unter den eingestellten Wert. Dadurch wird gewährleistet, daß eine maximale Wassermenge für die Rückspülung zur Verfügung steht. Soll die Rückspülung sofort, d.h. unabhängig von der Dauer des Differenzdrucksignals erfolgen, so sind stattdessen die Eingänge U+ und SIGN anzuschließen.

 Der Differenzdruckschalter DDS 76 kann gemeinsam mit Z 11 AS nur beim Feinfilter F 76 und F 76 S-F eingesetzt werden.

7. Sicherheitshinweise


7.1 Benutzen Sie das Gerät


- in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgemäß
- sicherheits- und gefahrenbewußt.


7.2 Beachten Sie die Einbau-Anleitung.

7.3 Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.

7.4 Die Rückspülautomatik Z 11 AS darf ausschließlich zum Rückspülen von Honeywell Braukmann Filtern und Filterkombinationen eingesetzt werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

 Alle elektrischen Anschlüsse der Zusatzfunktionen sind von einem Fachmann auszuführen. Örtliche Vorschriften sind unbedingt zu beachten.

 Zum Reinigen keine lösungsmittelhaltigen Pflegemittel verwenden.

 Aus Sicherheitsgründen ist eine Absicherung der Anschlußstelle erforderlich.

8. Technische Daten

Das Gerät ist serienmäßig funkenstört.

Nennspannung	Ausführung A = 230 V ~ Ausführung B = 24 V ~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Netzkabel	1,5 m
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre
Sicherung	800 mA / F
Rückspüldauer	bei Netzbetrieb ca. 25 s
Rückspülmenge	siehe Tabelle 3.1
Umgebungsbed.	5 ... 90 % r.F.; 0 ... 60 °C
Schutzart	IP 55 Spritzwassergeschützt
Schutzklasse	1 (DIN VDE 0700-T1 / EN 60335-1)
Abmessungen ca.	Breite: 70 mm Tiefe: 160 mm


1. Installation

It is necessary during installation to observe codes of good practice, to comply with local requirements and to follow the installation instructions. The installation location should be protected against frost and be easily accessible.

2. Assembly

2.1 Close isolating valves **1** and **2**.

2.2 Open the ball valve.

 Check availability of a suitable drainage outlet or catchment vessel.


2.3 Filter connection 1/2"- 1 1/4" (also 1 1/2" and 2" manufactured 1995 and onwards)

- Unscrew the ball valve **3** from the filter (whilst restraining with the forked key SW 24)
- Screw in the Z 11 AS with the sealing ring provided
- Screw existing drain connection or hose connector into the Z 11 AS.

2.4 Filter connection sizes 1 1/2" and 2" (up to 1995):


- Unscrew ball valve **3** from filter, whilst restraining with a 24mm open-end wrench
 - Push and turn the ball valve on the Z 11 AS by 180° so that the internal thread is towards the filter
 - Screw in Z 11 AS using existing seal ring.
- 2.5 Flange filter sizes DN 65 to DN 100
- Unscrew ball valve **3** from filter
 - Seal in the ball valve of the Z 11 AS with suitable material (e.g. hemp)
 - Screw existing drain connection into Z 11 AS.

2.6 Insert electrical plug

 This will cause a reverse rinsing cycle to occur.

3. Reverse Rinsing Water Drainage


3.1 Direct Connection Connect drainage according to DIN 1988 or to national standards.

 Drainage connection must have a minimum cross section 'A' as indicated in table below to prevent overflow from the pipework.

Filter size	Diameter pipe A*	Transition Connector B	Reverse Rinsing Quantity (litres**)	C mm
1/2" + 3/4"	DN 70	DN 50/70	Approx. 12	300
1" + 1 1/4"	DN 70	DN 50/70	Approx. 15	300
1 1/2" + 2"	DN 70	DN 50/70	Approx. 18	300
65-100	DN 100	DN 40/100	ca. 150	400

* All necessary pipes and tundish (3 X 90° bends)


** At 4.0 bar operating pressure and 25 second reverse rinsing duration

 When our drain connector is used, the free 20 mm discharge dimension required in DIN 1988 is integral with the connector.

3.2 Discharge into existing floor drainage

4. Fitting Batteries and Fuses

The batteries provide a power supply to close the ball valve in compliance with regulations if the mains current fails during the reverse rinsing cycle.

 Batteries are not supplied with the appliance.


4.1 Pull out the electrical mains plug.

4.2 Unscrew the housing screws and remove the lid.


4.3 Insert the batteries (Four LR 6 - 1.5 V - Mignon/AA size alkali-manganese).

4.4 Changes if necessary.

4.5 Reassemble in reverse order.

 Do not leave the mains unplugged for too long when batteries are fitted.


5. Setting of the Reverse Rinsing Interval

 DIN 1988 requires that a reverse rinsing cycle must occur at intervals of not more than two months. The time interval should be set according to the level of contamination present.

Setting of Other Intervals

Select required interval from the table **1** on the housing cover

- Press pushbutton **2** until the required programme appears on display **3**

 Display **5** indicates the number of completed reverse rinsing cycles. This number can be reset by briefly pressing pushbutton **4**.

Service Indicator Displays

If programme pushbutton **2** and reset pushbutton **4** (for five seconds) are pushed at the same time, the remaining time to the next timed reverse rinsing cycle is indicated on **3** and display **5** will indicate the corresponding time interval between reverse rinsing cycles (0= minutes, 1 = hours and 2 = days).

After electrical power has failed, when it is restored a reverse rinsing cycle will automatically occur. The set timed programme and counter reading are retained. Counter **5** can be reset to 0 by pressing reset button **4**.

Manual Actuation of the Reverse Rinsing

Reset - press pushbutton **4** for five seconds

Manual Reverse Rinsing when Electrical Power is off

Push the housing against the ball valve and towards the filter and turn the housing 90° anti-clockwise. After approximately 15 seconds return the housing to the original outlet position.

6. Additional connection options

6.1 Remote switching

The Z 11 AS can be remotely actuated by:

- A volt-free switching circuit (e.g. Honeywell Centra Bürkle type REL 2)
- Via an open-collector output.


In both cases the minimum holding period is one second. Reverse rinsing occurs when the inputs "Start" and "U+" have been separated.

6.2 Remote monitoring

For remote monitoring of the open/closed position of the ball valve the installation of a building management system with 0 to 10V input is recommended. The maximum current is 10 mA. With a current of 0.5 V the ball valve is open and with a value between 5V and 6 V the ball valve is closed.

6.3 Differential pressure switch

The reverse rinsing function can be actuated according to demand using the DDS 76 differential pressure switch with voltage free switching. It is recommended that the differential pressure be set to 1.0 bar. Operation occurs when the inputs "Start" and "U+" have been separated, that is, after the differential pressure has fallen below the set value. Through this it is guaranteed that a maximum quantity of water is available for reverse rinsing. If reverse rinsing starts immediately irrespective of the duration of the differential pressure signal, then the inputs should be connected instead to "U+" and "SIGN".

 The DDS 76 differential pressure switch can only be used where F 76 / F 76 S-F fine filters are also installed.

7. Safety Guidelines


7.1 Use appliance only:


- In good condition
- According to regulations
- With due regard to safety


7.2 Follow installation instructions

7.3 Immediately rectify any malfunctions which may influence safety.

7.4 The Z 11 AS automatic reverse rinsing actuator is exclusively for use in reverse rinsing applications with Honeywell Braukmann filters and filter combinations. Any variation from this or other use will not comply with requirements.

 All electrical work must be carried out by authorised specialists and comply with local regulations.

 Materials containing solvents must not be used for cleaning.

 For safety reasons it is required that a fuse be fitted to protect the electrical junction box.

8. Technical Data

The appliance is fitted with electrical suppression during manufacture.

Nominal voltage	Version A = 230 V ~ Version B = 24 V ~
Frequency	50 / 60 Hz
Electrical consumption	10 W
Supply cable	1,5 m
Battery life	Approximately 3 years
Fuse	800 mA / F
Reverse rinsing duration	Approximately 25 s with mains electricity
Reverse rinsing quantity	See table 3.1
Ambient conditions	5 . . . 90 % humidity; 0 . . . 60 °C
Type of protection	IP 55 water vapour protected
Protection class	1 (DIN VDE 0700-T1 / EN 60335-1)
Approx. dimensions	Width: 70 mm Depth: 160 mm

1. Installation

Lors du montage il faudra observer la réglementation locale ainsi que les directives générales et les instructions de montage. Le lieu d'installation sera à l'abri du gel et bien accessible.

2. Montage

2.1 Fermer les vannes d'obturation [1] et [2]

2.2 Ouvrir la vanne à boisseau

⚠ Prévoir une évacuation appropriée ou un récipient

2.3 Raccords de filtre 1/2" - 1 1/4" (1 1/2" et 2" depuis 1995)

- Dévisser la vanne à boisseau [3] du filtre (en retenant celui-ci à l'aide de la clé plate SW 24)
- Visser le dispositif Z 11 AS avec la bague d'étanchéité qui s'y trouve jointe
- Visser le raccord d'évacuation ou bien le raccord de tuyau disponible, dans l'automate Z11A.

2.4 Raccords de filtre 1 1/2" et 2" (jusqu'à 1995)

- Dévisser la vanne à boisseau [3] du filtre (en retenant celui-ci à l'aide de la clé plate SW24)
- Faire tourner la vanne à boisseau de l'automate Z 11 AS de 180° en la poussant de façon à ce que le filetage intérieur soit dirigé vers le filtre.

- Visser l'automate Z 11 AS en le fixant avec la bague d'étanchéité disponible.

2.5 Filtres à brides DN65 - 100

- Dévisser la vanne à boisseau [3] du filtre
- Etancher de nouveau la vanne à boisseau de l'automate Z 11 AS avec un produit d'étanchéité approprié (du chanvre par exemple).
- Visser le raccord d'évacuation disponible dans l'automate Z 11 AS.

2.6 Engager la fiche dans la prise de courant

⚠ Après l'engagement de la fiche le processus de rinçage à contre-courant est amorcé.

3. Evacuation de l'eau de rinçage à contre-courant

3.1 Raccordement direct Exécutez les conduites d'évacuation selon DIN 1988.

⚠ En tout cas respecter le diamètre du raccord de vidange, sinon vous risquez un débordement de la conduite d'évacuation.

Dimension du filtre	Diamètre tyauterie A*	Manchon intermédiaire B	Débit eau de rinçage en l**	C mm
1/2" + 3/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 12	300
1" + 1 1/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 15	300
1 1/2" + 2"	DN 70	DN 50/70	ca. 18	300
65-100	DN 100	DN 40/100	ca. 150	400

* Tous les tyaux nécessaires et le siphon (3 coudes 90°)

** Pour une pression de service de 4 bar et une durée de rinçage en sens inverse de 25 sec.

☞ En utilisant notre raccord de vidange, une ouverture d'évacuation libre de 20 mm telle que la norme DIN1988 l'exige, se trouve intégrée.

3.2 Vidange dans une conduite d'évacuation existante le sol.

4. Installation des piles/fusibles.

En cas de coupure de courant pendant le rinçage à contre-courant, les piles assumeront la fermeture en bonne et due forme du robinet à boisseau.

☞ Les piles ne sont pas comprises dans la livraison.

4.1 Retirer la fiche de la prise de courant

4.2 Dévisser les vis du boîtier et enlever le couvercle du dispositif

4.3 Installer les piles (4 piles Mignon 1,5 V, LR 6 alcali- manganèse)

4.4 Echanger les fusibles, si nécessaire

4.5 Montage en sens inverse.

⚠ Une fois les piles installées, ne pas retirer la fiche de la prise de courant pendant trop longtemps.

5. Réglage de la fréquence de rinçages à contre-courant

☞ Selon DIN 1988 il faut procéder au moins tous les deux mois à un rinçage à contre-courant. Cette fréquence dépend du degré de pollution de l'eau.

Réglage d'autres fréquences

- Choisir la fréquence désirée dans le tableau [1] imprimé sur le couvercle
- Enfoncer la touche-programme [2] jusqu'à ce que le programme choisi apparaisse sur l'écran [3].

☞ L'écran [5] indique le nombre de rinçages à contre-courant effectués. La remise à zéro du compteur se fait en appuyant brièvement sur la touche de remise à zéro [4].

Indications de service

En enfonçant en même temps les touches programme [2] et remise à zéro [4] (pendant 5 sec.), le temps qui reste jusqu'au prochain rinçage à contre-courant effectué par le programm., est indiqué sur le cadran [3] tandis que le cadran [5] indique l'unité de temps y relatif. (0 = minutes, 1 = heures, 2 = jours). Après une coupure de courant, le processus de rinçage à contre-courant est déclenché automatiquement dès que le courant revient. Le programme horaire instauré ainsi que la position du compteur restent inchangés. En appuyant sur la touche de remise à zéro [4] on peut remettre le compteur [5] à zéro.

Amorce manuelle d'un rinçage à contre-courant

Enfoncer la touche de remise à zéro [4] pendant 5 sec.

Rinçage à contre-courant manuel en cas de coupure de courant:

Pousser le boîtier contre la vanne à boisseau dans la direction du filtre, en retenant en même temps la vanne à boisseau de l'autre côté et tourner le boîtier de 90°. Après environ 15 sec. le tourner de nouveau dans sa position initiale.

6. Fonctions supplémentaires

6.1 Commutation à distance

Le Z 11 S peut être déclenché à distance

a) d'un circuit à permutation exempt de potentiel (p. ex. Honeywell Centra Bürkle type REL 2)

b) par l'intermédiaire d'une sortie Open-Collector
Dans chaque cas, la durée minimum de maintien se monte à 1 seconde. Le rétro-lavage s'effectue après que les entrées START (démarrage) et U+ aient été à nouveau séparées.

6.2 Télésurveillance

Pour la télésurveillance de la position ouvert-fermé de la soupape sphérique, nous recommandons l'installation d'un appareil de la technique centrale de conduction, avec une entrée de 0 ... 10 V. Le courant maximum se monte à 10 mA. Pour tension de secteur adjacente, une valeur effective inférieure à 0,5 V signifie que la soupe sphérique est ouverte. Lorsque la valeur se trouve entre 5 V et 6 V, ceci signifie que la soupape sphérique est fermée.

6.3 Interrupteur de pression différentielle

La fonction de rétrolavage peut être déclenchée sur demande par l'interrupteur de pression différentielle DDS 76 avec microrupteur exempt de potentiel. Nous recommandons l'ajustage à une pression différentielle de 1 bar. Le déclenchement du mécanisme automatique de rétrolavage s'effectue seulement après que les entrées START (démarrage) et U+ aient été à nouveau séparées, c'est à dire après la chute de la pression différentielle à une valeur inférieure à celle ajustée. Ceci permet de garantir la disponibilité d'une quantité maximale d'eau pour le rétrolavage. Dans le cas où le rétrolavage doit s'effectuer immédiatement, c'est à dire indépendamment de la durée du signal de pression différentielle, alors il faudra plutôt brancher les sorties U+ et SIGN.

⚠ L'interrupteur de pression différentielle DDS 76 peut être utilisé avec Z 11 AS uniquement sur avec les filtres fins F 76 S. Le contacteur à pression différentielle DDS 76 ne se laisse utiliser qu'avec le dispositif Z 11 AS et le filtre fin F 76 et F 76 S-F.

7. Conseils de sécurité

- 7.1 Le dispositif sera utilisé
- en parfaite condition
 - conformément à son but
 - en tenant compte de la sécurité et des dangers.
- 7.2 Les instructions de montage sont à respecter.
- 7.3 Des panes pouvant compromettre la sécurité seront immédiatement éliminées.
- 7.4 L'automate de rinçage à contre-courant Z 11 AS ne peut être employé que pour les filtres et ensembles de filtres de Honeywell Braukmann. Tout autre utilisation dépassant ce domaine d'application sera considéré comme étant contraire à son but.

⚠ Toutes les connexions électriques des fonctions supplémentaires seront effectuées par un spécialiste.

⚠ Les prescriptions locales seront respectées. Pour le nettoyage ne pas utiliser des détergents contenant des solvants.

⚠ Pour raisons de sécurité il faut monter un fusible de protection à l'endroit de raccordement au secteur.

8. Spécifications techniques

La fabrication en série de l'automate comprend le système antiparasite.

Tension nominale	modèle A = 230 V ~ modèle B = 24 V ~
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation	10 W
Cordon	1,5 m
Longévité des piles	environ 3 ans
Fusible	800 mA / F
Durée de rinçage	sous tension réseau env. 25 sec.
Débit de rinçage	voir le tableau 3.1
Conditions ambiantes	H.r. 5 ... 90 %; 0 ... 60 °C
Type de protection	IP 55 contre les éclaboussures d'eau
Classe de protection	1 (DIN VDE 0700-T1 / EN 60335-1)
Dimensions ca. approximatives	Largeur: 70 mm Profondeur: 160 mm



1. Installazione

Durante il montaggio si deve rispettare la regolamentazione locale nonché le direttive generali e le istruzioni per il montaggio. Il luogo di montaggio deve essere al riparo del gelo e ben accessibile.

2. Montaggio

2.1 Chiudere le valvole di blocco [1] e [2].

2.2 Aprire il rubinetto a sfera.

Prevedere uno scarico adeguato oppure un recipiente.

2.3 Attacchi filtro 1/2" - 1"1/4 (1"1/2 e 2" dal 1995)

- Svitare il rubinetto a sfera [3] dal filtro (trattenendo quest'ultimo con la chiave a bocca SW24)
- Avvitare l'automa Z 11 AS con la guarnizione di tenuta disponibile
- Avvitare l'attacco di scarico oppure l'attacco del tubo disponibile, al automa Z 11 AS.

2.4 Attacchi filtro 1"1/2 e 2" (fino al 1995)

- Svitare il rubinetto a sfera [3] dal filtro (trattenendo quest'ultimo con la chiave a bocca SW24)
- Girare il rubinetto a sfera dell'automa Z 11 AS di 180° spingendolo di modo che il filetto interno si dirige verso il filtro
- Avvitare l'automa Z 11 AS con la guarnizione di tenuta disponibile.

2.5 Filtri a flange DB 65 - 100

- Svitare il rubinetto a sfera [3] dal filtro
- Stagnare di nuovo il rubinetto a sfera del automa Z 11 AS con un prodotto di tenuta adeguato (canapa ad esempio).
- Avvitare l'attacco di scarico disponibile all'automa Z 11 AS.

2.6 Introdurre la spina nella presa di corrente

Dopo l'introduzione della spina, un lavaggio in contro-corrente inizia.

3. Scarico dell'acqua di circolazione inversa

3.1 Collegamento diretto

Realizzare la tubazione di scarico secondo DIN 1988.

In ogni caso si deve osservare il diametro del raccordo di scarico, altrimenti il canale di scolo potrebbe traboccare.

Diametro de filtro	Diametro tubazione A*	Manicotto interemedio B	Portata lavaggio in litri**	C mm
1/2" + 3/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 12	300
1" + 1 1/4"	DN 70	DN 50/70	ca. 15	300
1 1/2" + 2"	DN 70	DN 50/70	ca. 18	300
65-100	DN 100	DN 40/100	ca. 150	400

* Tutta la tubazione necessaria ed il sifone (3 gomiti 90°)

** Per una pressione d'esercizio di 4 bar ed una durata di lavaggio di 25 sec.

L'uso del nostro attacco di scarico include una evacuazione libera di 20 mm come da DIN 1988.

3.2 Evacuazione verso un canale di scarico esistente nel suolo.

4. Installazione delle pile

Quando avviene una interruzione della corrente durante il lavaggio in controcorrente, le pile assumeranno la chiusura del rubinetto a sfera nella debita forma.

Le pile non fanno parte della fornitura.

4.1 Ritirare la spina dalla presa di corrente

4.2 Svitare le viti dal corpo e togliere il coperchio del dispositivo

4.3 Installare le pile
(4 pile Mignon 1,5 V, LR 6 alcali-manganese)

4.4 Scambiare i fusibili dandosi il caso

4.5 Montaggio in senso inverso

Una volta le pile installate, non si deve ritirare la spina dalla presa di corrente per molto tempo.

5. Regolazione degli intervalli di lavaggio in contro-corrente

Come da DIN 1988, bisogna effettuare un lavaggio in controcorrente ogni 2 mesi. Gli intervalli dipendono dal grado d'inquinamento dell'acqua.

Regolazione di altri intervalli

● Scegliere l'intervallo desiderato nella tabella [1] stampata sul coperchio

● Premere il pulsante programma [2] finché il programma scelto appaia nello schermo [3]

Lo schermo [5] mostra il numero dei lavaggi effettuati. Premendo brevemente il pulsante di azzeramento [4], il contatore viene azzerato.

Indicazioni di servizio

Premendo nello stesso tempo i pulsanti programma [2] ed azzeramento [4] (durante 5 sec.), lo schermo [3] mostrerà il tempo che rimane fino al prossimo lavaggio in controcorrente mentre lo schermo [5] indicherà l'unità di tempo attinente. (0=minuti, 1=ore, 2=giorni).

Il collegamento della corrente dopo una interruzione inizia un lavaggio in controcorrente da sé. Il programma orario scelto nonché la posizione del contatore rimangono immutati. Premendo il pulsante di azzeramento [4], si può azzerare il contatore [5].



Innesto manuale di un lavaggio in controcorrente

Premere il pulsante di azzeramento [4] durante 5 secondi.

Lavaggio in controcorrente manuale durante una interruzione della corrente.

Spingere il corpo contro il rubinetto a sfera in direzione del filtro, trattenendo nello stesso tempo il rubinetto a sfera dal lato opposto e facendo girare il corpo di 90°. Dopo circa 15 secondi spingere il corpo di nuovo verso la sua posizione iniziale.

6. Funzioni supplementari

6.1 Telecomando

Z 11 AS si comanda a distanza con l'aiuto di
a) un circuito di commutazione a potenziale zero (ad es. Honeywell Centra Bürkle Tipo REL 2),
b) un'uscita di tipo „open-collector“. In ambedue i casi il tempo di tenuta è di 1 secondo. Il lavaggio contro-corrente si svolge soltanto quando sono stati disconnessi gli ingressi START e U+.

6.2 Controllo a distanza

Quanto al controllo a telecomando della funzione di „apertura“ e „chiusura“ della valvola a sfera si consiglia l'installazione di uno strumento del campo tecnica a conduzione centralizzata con ingresso da 0.....10V. Corrente max. di 10 mA. A corrente di rete applicata, un valore effettivo inferiore a 0,5V significa che la valvola a sfera rimane aperta. Se detto valore oscilla, invece, tra i 5 - 6 V la valvola a sfera rimane chiusa.

6.3 Pressostato differenziale

La funzione di „lavaggio contro-corrente“ si attiva, secondo occorrenza, ricorrendo al pressostato differenziale DDS 76 dotato di microinterruttore a potenziale zero. Si consiglia di mantenere una regolazione di pressione differenziale di 1 bar. L'attivazione del sistema automatico di lavaggio contro-corrente subentra soltanto quando sono stati disconnessi gli ingressi START e U+, ossia dopo la caduta della pressione differenziale al di sotto del valore predefinito. Così si garantisce che una quantità massima di acqua resta a disposizione per il lavaggio a controcorrente. Nel caso si svolga il lavaggio contro-corrente, indipendentemente dalla durata del segnale della pressione differenziale, vanno, invece, attivati gli ingressi U+ e SIGN.

Si possono impiegare i pressostati differenziali DDS 76 connessi a Z 11 AS solo se vengono utilizzati i microfiltri F 76 e F 76 S-F

7. Indicazioni di sicurezza

7.1 Il dispositivo deve essere utilizzato

- in perfetta condizione
- in accordo con il suo scopo tenendo
- in conto la sicurezza ed i pericoli.

7.2 Bisogna rispettare le istruzioni per il montaggio.

7.3 E' necessario eliminare subito qualunque guasto che potrebbe compromettere la sicurezza.

7.4 L'automa Z 11 AS può soltanto essere utilizzato con filtri e complessi di filtri Honeywell-Braukmann. Qualsiasi altro uso sarà considerato come essendo contrario al suo scopo.

Tutti i collegamenti elettrici delle funzioni suppletive devono essere effettuati da un uomo del mestiere.

Le prescrizioni locali saranno osservate.

Per pulire l'apparecchiatura non si può impiegare prodotti che contengono solventi.

Per motivi di sicurezza bisogna installare un fusibile di protezione al posto di collegamento alla rete.

8. Dati tecnici

La fabbricazione in serie dell'automa include il sistema antidisturbo.

Tensione nominale	Tipo A = 230 V ~ Tipo B = 24 V ~
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	10 W
Cavo	1,5 m
Longevità delle pile	ca. 3 anni
Fusibile	800 mA / F
Tempo di lavaggio	sotto tensione rete ca. 25 sec.
Portata lavaggio	Veda tavola 3.1
Condizioni ambientali	5 . . . 90 % u.r.; 0 . . . 60 °C
Tipo di protezione	IP 55 contro spruzzi di acqua
Classe di protezione	1 (DIN VDE 0700-T1 / EN 60335-1)
Ingombro	Larghezza: 70 mm Profondità: 160 mm

1. Монтаж

При монтаже необходимо соблюдать строительные нормы и правила, ведомственные инструкции и указания по монтажу. Необходимо обеспечить достаточный нагрев и беспрепятственный доступ в помещение, где производится установка

2. Сборка

- 2.1 Перекрыть отсечные клапаны 1 и 2.
- 2.2 Открыть шаровой клапан. Убедиться в наличии подводящего сливного патрубка или водосборного резервуара.
- 2.3 При работе с патрубками для присоединения фильтра размерами 1/2", 1 1/4" (а также 1 1/2" и 2" производства 1995 г. и более позднего времени):
 - Вывинтить шаровой клапан 3 из фильтра (придерживая его раздвоенным ключом типа SW 24)
 - Ввинтить привод Z 11 AS, установив кольцевое уплотнение.
 - Ввинтить в привод Z 11 AS имеющийся сливной патрубок или штуцер для шланга.
- 2.4 При работе с патрубками для присоединения фильтра размерами 1 1/2" и 2" (до 1995 г.):
 - Вывинтить шаровой клапан 3 из фильтра, придерживая его гаечным ключом с открытым зевом на 24 мм
 - Надавить на шаровой клапан и повернуть его на приводе Z 11 AS на 180° таким образом, чтобы его внутренняя резьба была обращена к фильтру
 - Ввинтить привод Z 11 AS, используя имеющееся кольцевое уплотнение.
- 2.5 Размеры фланцевого фильтра - от DN 65 до DN 100
 - Вывинтить шаровой клапан 3 из фильтра
 - Заделать шаровой клапан привода Z 11 AS с помощью соответствующего материала (например, пакли)
 - Ввинтить в привод Z 11 AS имеющийся сливной патрубок

2.6 Вставить вилку в розетку. При этом начинается цикл обратной промывки.

3. Отвод воды обратной промывки

3.1 Непосредственное присоединение. Присоединить водоотвод в соответствии со стандартом DIN 1988 или национальными стандартами Вашей страны.

Во избежание перелива из трубопровода минимальное поперечное сечение "А" сливного патрубка должно соответствовать указанному в нижеследующей таблице.

Размеры фильтра	Диаметр трубопровода А*	Переходной штуцер В	Объем воды обратной промывки (в литрах**)	С
				мм
1/2" + 3/4"	DN 70	DN 60/70	Около 12	300
1 1/2" + 1 1/4"	DN 70	DN 60/70	Около 15	300
1 1/2" + 2"	DN 70	DN 60/70	Около 18	300
65-100	DN 100	DN 40/100	Около 150	400

* (3 колена под углом 90°)

** При рабочем давлении 4,0 бар и продолжительности обратной промывки 25 секунд

3.2 Выпуск в имеющийся напольный трап

4. Установка батарей и плавких предохранителей

Батареи служат источником питания, обеспечивающим закрытие шарового клапана в соответствии с нормативными требованиями в случае нарушения сетевого питания в процессе обратной промывки.

Эти батареи не поставляются вместе с приводом.

- 4.1 Вынуть вилку из сетевой розетки.
- 4.2 Отвинтить винты крепления кожуха и снять крышку
- 4.3 Вставить батареи (4 батареи LR 6 на 1,6 В размера "миньон/AA" щелочно марганцевого типа).
- 4.4 При необходимости произвести замену.
- 4.5 При установке батарей не оставлять слишком долго вилку выключенной из

розетки.

5. Задание периодичности обратной промывки

В соответствии со стандартом DIN 1988 требуется, чтобы цикл обратной промывки производился с интервалами не более двух месяцев. Периодичность этой операции устанавливается в соответствии с имеющимся уровнем загрязнения.

Задание других интервалов
Выбрать нужную периодичность по таблице 1, имеющейся на крышке кожуха.

- Нажать кнопку 2 и держать ее нажатой до тех пор, пока на экране дисплея 3 не появится требуемая программа. На дисплее 5 выводится количество завершенных циклов обратной промывки. Этот параметр можно сбросить путем кратковременного нажатия кнопки 4.

Дисплей служебного индикатора

Если кнопка задания программы 2 и кнопка сброса 4 (на пять секунд) нажаты одновременно, то время, остающееся до следующего цикла обратной промывки, указывается на дисплее 3, а на дисплее 6 будет виден соответствующий временной интервал между циклами обратной промывки (0 - минуты, 1 - часы, 2 - дни). В случае пропадания электропитания цикл обратной промывки автоматически возобновляется сразу после восстановления питания. Запрограммированные установки сохраняются, однако счетчик при этом устанавливается на ноль.

Ручной запуск цикла обратной промывки

Для сброса следует нажать кнопку 4 и держать ее нажатой в течение пяти секунд. (Счетчик при этом устанавливается на ноль.)

Ручная обратная промывка при отключении электропитания

Прижать кожух к шаровому клапану в направлении к фильтру и повернуть кожух на 90° против часовой стрелки. Приблизительно через 15 секунд возвратит кожух в первоначальное положение, соответствующее выпуску. сетевой розетки.

6. Дополнительные функции

6.1 Дистанционное управление

Z 11 AS можно дистанционно отключить посредством

- а) не находящейся под потенциалом переключающей цепи (например, Honeywell Centra Bürkle Typ REL 2)
- б) через открытый коллекторный выход. Минимальное время блокировки составляет в обоих случаях 1 секунду. Обратная промывка производится после того, как входы "Пуск" и "U+" снова разъединены.

6.2 Дистанционный контроль

Для дистанционного контроля положения "открыто-закрыто" шарикового клапана мы рекомендуем установку прибора центрального управления со входом 0...10 В. Максимальный ток составляет 10 мА.

Фактическое значение менее 0,5 В при приложенном сетевом напряжении означает, что шариковый клапан открыт. Если эта величина находится между 5 В и 6 В, то шариковый клапан закрыт.

6.3 Переключатель, срабатывающий в зависимости от разности давлений

Функция обратной промывки запускается, при необходимости, срабатывающим в зависимости от разности давлений переключателем DDS 76, с не находящимся под потенциалом микровыключателем. Мы рекомендуем установить разницу давления в 1 бар. Запуск автоматики обратной промывки производится только после того, как входы "ПУСК" и "U+" снова разъединены, т.е. после уменьшения разницы давлений до величины ниже установленного значения. Этим гарантируется то, что для обратной промывки имеется максимальное количество воды. Если обратная промывка должна последовать сразу, т.е. независимо от длительности сигнала разности давлений, то вместо этого следует подсоединить входы "U+" и "SIGN".

⚠ Срабатывающий в зависимости от разности давлений переключатель DDS 76 может быть установлен с Z 11 AS только для фильтра тонкой очистки F 76 и F 76 S-F.

7. Меры безопасности

- 7.1 Пользоваться прибором только:
 - если он находится в исправном состоянии;
 - в соответствии с принятыми правилами;
 - обращая должное внимание на технику безопасности
- 7.2 Соблюдать указания по монтажу
- 7.3 Любые отказы, которые могли бы затронуть безопасную работу прибора, должны быть немедленно устранены.
- 7.4 Автоматический привод обратной промывки типа Z 11 AS предназначен исключительно для работы с фильтрами и фильтровальными узлами фирмы Honeywell Braukmann. Любые отступления от этого правила или иное применение прибора противоречат установленным требованиям. Все электромонтажные работы должны производиться специалистами, имеющими на это разрешение, с соблюдением местных нормативных требований. Нельзя применять для очистки средства, содержащие растворители.

8. Технические данные

Прибор комплектуется на заводе-изготовителе ограничителем напряжения.

Номинальное напряжение	Версия A-230В ~ Версия B-24В ~
Продолжительность обратной промывки	Приблизительно 25 сек. при питании от сети
Объем воды для обратной промывки	См. Таблицу 3.1
Частота	50/60 Гц
Условия окружающей среды	Относ. влажность 5-90 %; 0-60 °C
Потребляемая мощность	10 Вт
Тип защиты	IP 55 с защитой от водяного пара
Питающий кабель	1,5 м
Класс защиты	1 (DIN VDE 0700 T1 / EN 00995-1)
Срок службы батареи	Порядка 3-х лет
Приблизительные размеры	Длина 70 мм
Предохранитель	800 мА/Ф
Высота	160 мм