

BOITIER DE RACCORDEMENT B.R.

CODE PRODUIT 010206

NOTICE D'UTILISATION


1 - PRÉSENTATION

Ce boîtier de raccordement **autosurveillé à l'ouverture** par contact est destiné au raccordement de détecteurs dans les installations de surveillance. Il comprend 5 borniers à 6 plots pour les détecteurs, le sixième bornier à 6 plots étant à relier à l'un des borniers «détecteur» d'une centrale de type ACB. L'installation correspond au standard 6 fils TALCO. (Réf. 10149).

2 - MISE EN PLACE


Le boîtier est à fixer sur un mur à l'aide de vis et de chevilles.

3 - SCHÉMA (vue du circuit imprimé).

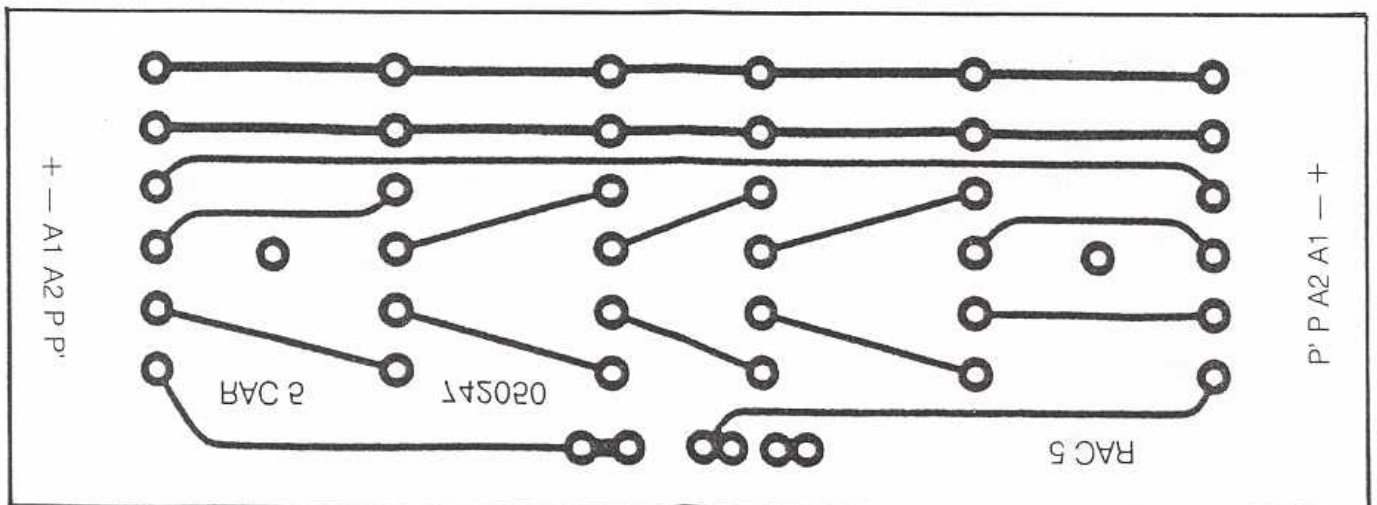

4 - CABLAGE

Exemple avec des détecteurs non alimentés (détecteurs d'ouverture).

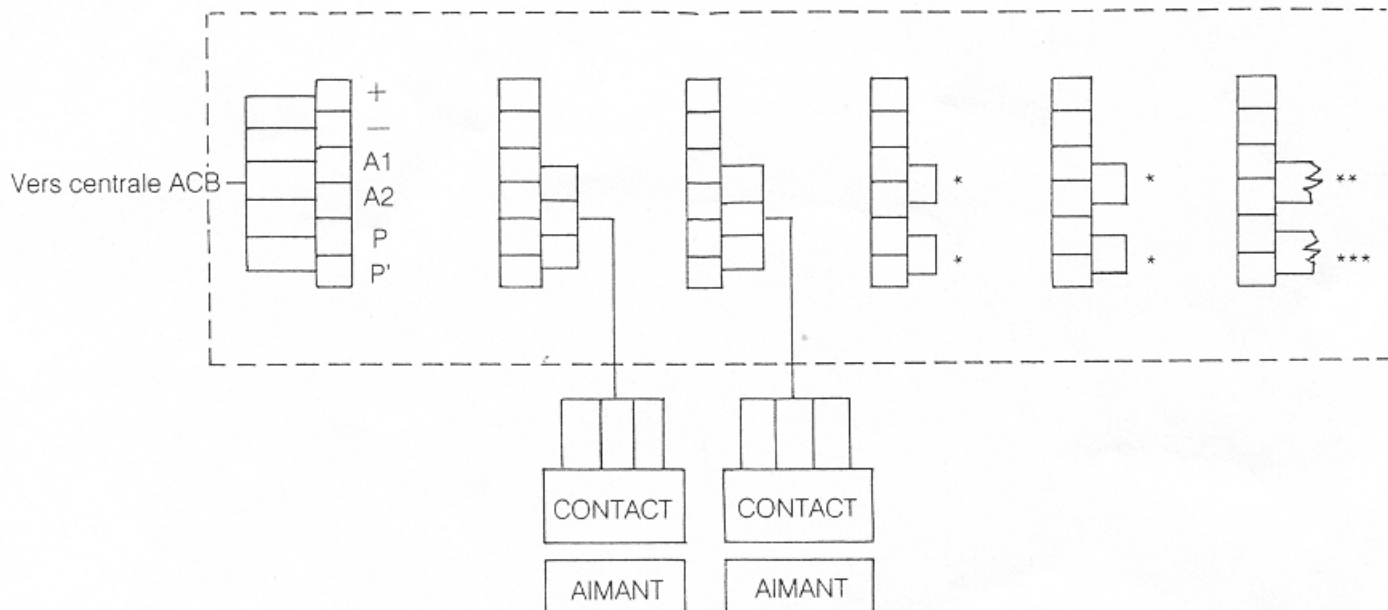

* strap

** résistance d'équilibrage de la boucle d'intrusion (dans l'exemple boucle A)

*** résistance d'équilibrage de la boucle d'autoprotection (PP')